

# 安全って、本当ですか？

2012年6月20日

ニュース第17号

## 武田薬品湘南新研究所を問う！

(発行): 武田問題対策連絡会 <http://www.shounan.biz/090-6317-5547> (小林)


### 10Lのポリタンクに水を入れて流せば 遺伝子組換え排水事故の再発は防げるのか

# !!



—武田薬品が発表した恒久的？事故防止策—

## 武田の事故対策

水道栓を止め、10Lのポリタンク設置



水道栓の締め忘れて  
危険な遺伝子組換え排水  
垂れ流し事故発生

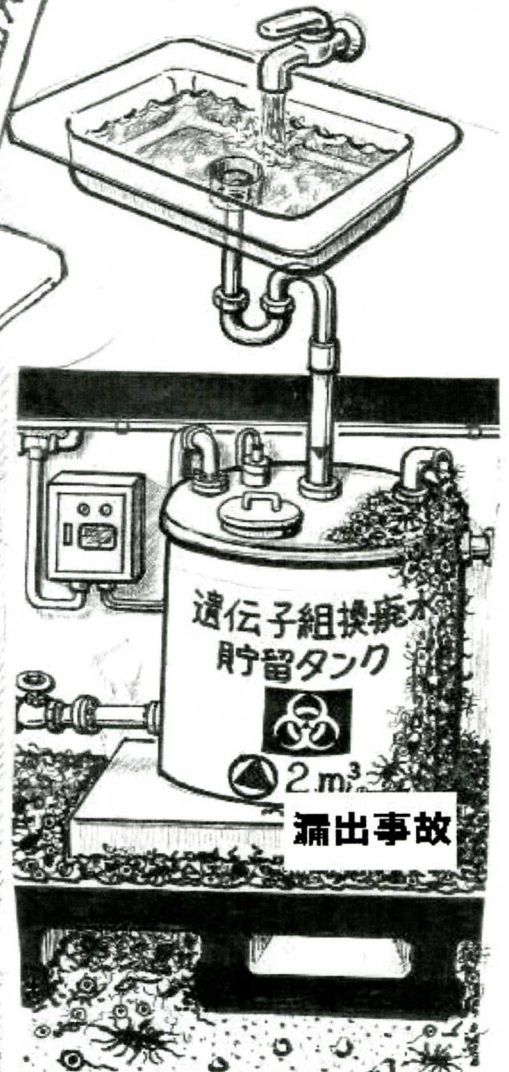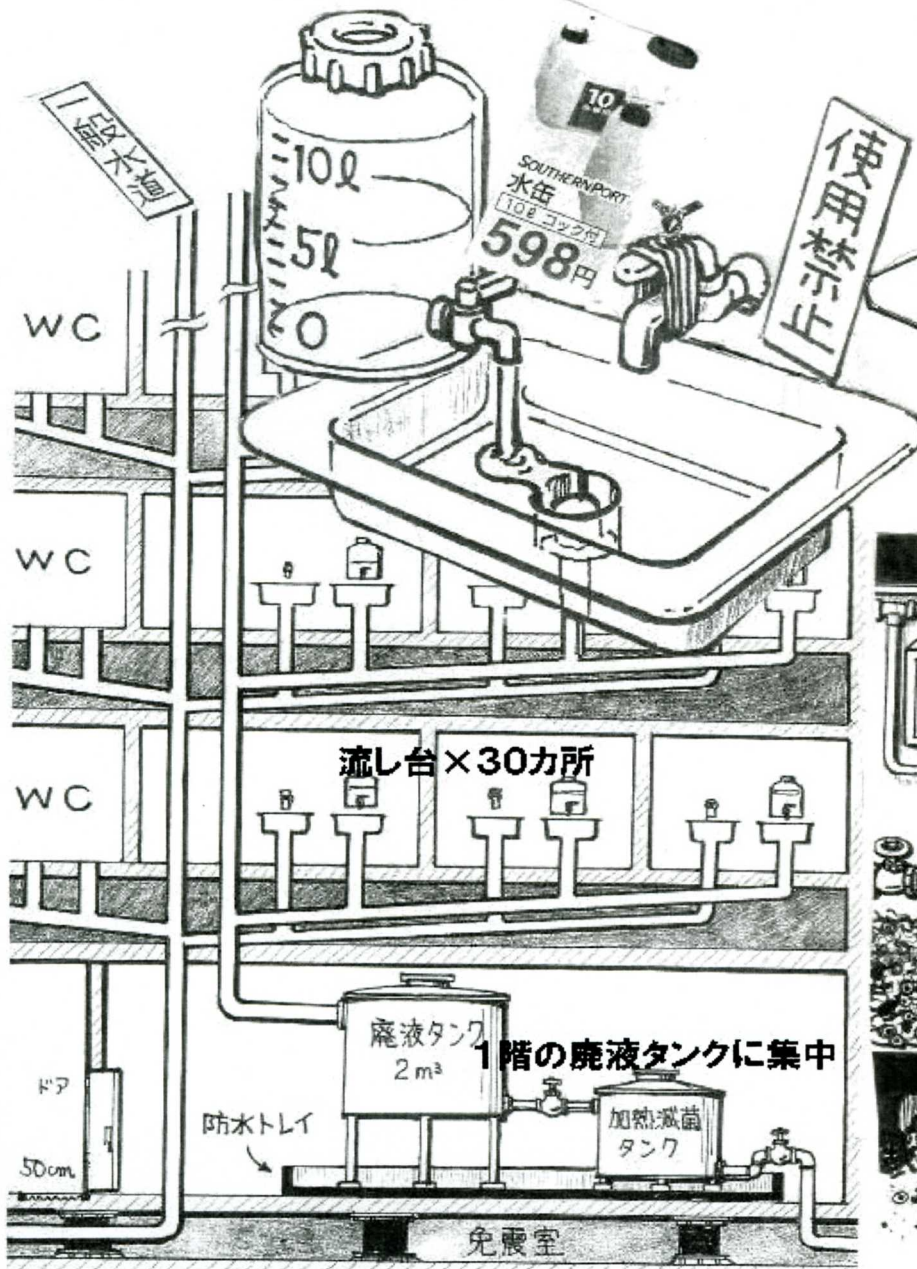

イラストはよしたともひ氏のイメージです

